

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Всеволожского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

ПАМЯТКА

ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!

СОБЛЮДАЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ВЫ УБЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ ПОЖАРА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра электроприборы, включенные в электросеть
- использовать неисправные отопительные, электрические и газовые приборы
- оставлять без присмотра топящиеся печи
- для розжига печи использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости
- топить печь более двух часов, во избежание перекала печи. Лучше это делать два-три раза в день, но недолго

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:

- своевременно ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи, следить за их исправным состоянием
- соблюдать меры предосторожности при курении и использовании открытого источника огня (спички, факелы и т.д.)
- выходы из помещений держать свободными и не загромождать их
- иметь запасы воды для тушения пожара



ЗАЩИТИМ ОТ ОГНЯ СВОЙ ДОМ, СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ - 01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 40-829

ПАМЯТКА

ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, САДОВОДЧЕСКИХ
И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!

НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ОСОБЕННО
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать траву, листву, мусор и разводить костры. Сухую траву и мусор нужно складировать и сжигать в контейнерах (бочках) в безветренную погоду, под присмотром

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устраивать свалки горючих материалов и отходов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ загромождать участки территории около зданий (строений) и между ними сгораемыми материалами и постройками

ЗАПРЕЩАЕТСЯ загромождать проезды для пожарной техники (шлагбаумы, заборы и т.п.), особенно к водоисточникам

НЕОБХОДИМО иметь емкости (бочки) с водой, оборудование и средства для тушения пожара (огнетушители, ведра, лопаты, багры и т.п.)



В ДАЧНЫЙ СЕЗОН – ГОРЕТЬ НЕ РЕЗОН !

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ - **01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 40-829**

Так же информируем Вас, что по вопросам в обеспечении мер пожарной безопасности можно обращаться во **ВСЕВОЛОЖСКОЕ** местное отделение Общероссийской общественной организации Всероссийское добровольное пожарное общество по тел.: 8 (911) 209 08 23, 8 (931) 317 78 97 e-mail: vsev.dpo@gmail.com; vvzavyalov@mail.ru

Адрес защитного сооружения: информацию можно получить в администрации по месту жительства

Адрес пункта выдачи средств индивидуальной защиты: информацию можно получить в администрации по месту жительства

Адрес сборного эвакуационного пункта: информацию можно получить в администрации по месту жительства

Кроме того, Вы должны ЗНАТЬ:

Время прибытия на сборный эвакуационный пункт, вид транспорта, на котором Вы эвакуируетесь и время его отправления; что необходимо иметь с собой при эвакуации из документов, средств защиты, имущества, продуктов; что необходимо сделать, уходя из квартиры; правила поведения и порядок действий по сигналам ГО.

УМЕТЬ:

1. Пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, индивидуальной аптечкой, индивидуальным перевязочным пакетом.
2. Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться ею.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. *Указанные мероприятия выполняются в соответствующих зонах опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Дополнительную информацию о возможных опасностях можно получить по месту работы и в администрации по месту жительства
3. Памятку надо хранить в обложке паспорта.

Экстренные телефоны:

С городского/сотового телефона

Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101,112

Полиция – 02/102

Скорая помощь – 03/103

Аварийная газовая служба – 04/104

ФГКУ «15отряд федеральной противопожарной службы по

Ленинградской области» - **8 (813-70) 40-829**



**Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Всеволожского района
УНДиПР Главного управления МЧС России по
Ленинградской области**

**ПАМЯТКА
по гражданской обороне и действиям в
чрезвычайных ситуациях**



ГРАЖДАНЕ!

Для того, чтобы защитить себя от опасностей Вы должны **ЗНАТЬ: действия по сигналам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».**

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотнo закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»*:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотнo закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»*:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотнo закрыть окна.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»*:

5. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
6. Взять с собой документы.
7. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять ярусы прочных сооружений до прибытия помощи.


**По сигналу «ОТБОЙ»
вышеперечисленных сигналов:**

1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.

При возникновении ЧС необходимо действовать в соответствии с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении.

**В пожароопасный период
разведение костров в лесах
и поджог травы -
преступление**

Невинный поход на
пикник, незатушенный
окурок могут обернуться
непоправимой бедой!

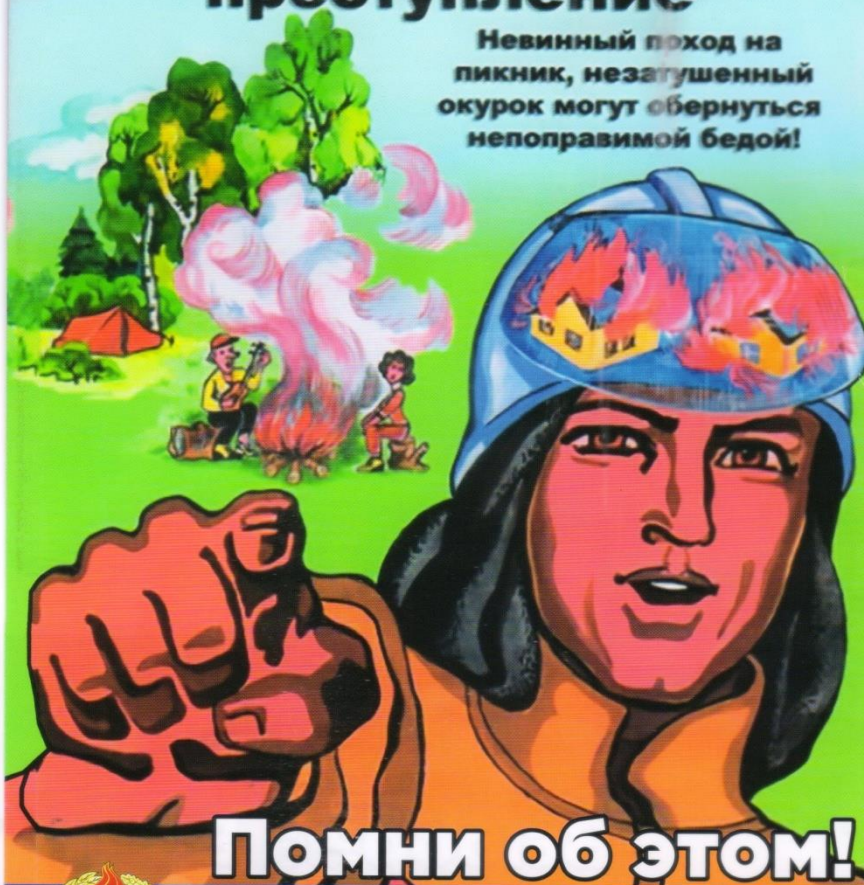

Помни об этом!



**ВСЕВОЛОЖСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВДПО**

ПРИ УЧАСТИИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

.....
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

+7 (911) 209-08-23, +7 (931) 31-77-897 ✉ vsev.dpo@gmail.com



**Рюмка
или
жизнь и
здоровье
вашего
ребенка?**

Выбор за Вами!



**ВСЕВОЛОЖСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВДПО**

ПРИ УЧАСТИИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

+7 (911) 209-08-23, +7 (931) 31-77-897 ✉ vsev.dpo@gmail.com

Как не допустить пожар в лесу

Во избежание лесных пожаров соблюдайте правила пожарной безопасности

1 в хвойных
молодняках

2 на участках
поврежденного леса

3 на торфяниках

4 в местах с подсыхающей
травой

5 под кронами
деревьев

Не разводите костры

Разведение костров
разрешается только
на специально
обустроенных
площадках


В лесу запрещается



бросать горящие
сучья, окурки



оставлять стеклянные
предметы (бутылки)



парковать транспортные средства
вне отведенных мест



оставлять промасленные или
пропитанные горючими
веществами материалы

Ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности

Пожар без причинения какого-либо вреда здоровью человека административный штраф 1 500-2 000 руб., с физических лиц, 3 000-4 000 руб., с должностных лиц, 30 000-40 000 руб., с юридических лиц

Пожар, причинивший материальный ущерб свыше 250 тыс. руб., - лишение свободы на срок до 1 года

Пожар, повлекший гибель человека - лишение свободы до 5 лет



**ВСЕВОЛОЖСКОЕ МЕСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ВДПО**

ПРИ УЧАСТИИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
+7 (911) 209-08-23, +7 (931) 31-77-897 vsev.dpo@gmail.com

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

**НЕ
ЗАЖИГАЙ!**



**ВСЕВОЛОЖСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВДПО**
ПРИ УЧАСТИИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
☎ +7 (911) 209-08-23, +7 (931) 31-77-897 ✉ vsev.dpo@gmail.com

ПАМЯТКА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САДОВОДСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

Содержание территории.

Территория садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и дачных некоммерческих партнерств (ДНП), садовых участков и дач должна постоянно содержать в чистоте и систематически очищаться от мусора и других отходов.

Дороги, ведущие к СНТ и ДНП, должны иметь твердое покрытие. Проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоемчикам должны быть всегда свободными. Противопожарные разрывы между строениями не разрешается использовать для складирования горючих материалов.

Садовые некоммерческие товарищества и ДНП должны иметь пожарные водоемы емкостью не менее 25 м³. Водонапорные башни на территории СНТ и дачных некоммерческих партнерств должны иметь приспособления для забора воды пожарными автомобилями.


На территории СНТ и ДНП должны быть:

Звуковые сигналы (колокол, релс и т.п.) для оповещения людей на случай возникновения пожара.

У въезда на территорию садоводческого некоммерческого товарищества - указатель с наименованием товарищества и план-схема расположения естественных и искусственных водоемчиков (водонапорных башен).

На территории товариществ и ДНП запрещается:

- Разбрасывать костры и выбрасывать неза тушенный уголь вблизи строений.
- Организовывать свалки горючих отходов.
- Содержание дач, домиков, подсобных строений и зданий общего пользования
- Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты.

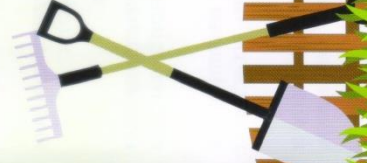

- Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Перекалывать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печак и возле них.

- Топить углем печи, не приспособленные для этой цели.
- Устанавливать печи в мансардных помещениях.
- Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы.
- Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверями.
- Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.

Средства пожаротушения

На территории садоводческих товариществ и ДНП должны быть запасы воды для целей пожаротушения. У водоемчиков, предназначенных для целей пожаротушения, должны быть оборудованы площадки для установки пожарных автомобилей и мотопомп.

Пожарные гидранты и резервуары на зимний период времени должны утепляться, а водоемы оборудоваться незамерзающими прорубями.

Кооперативы с количеством участков до 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную мотопомпу, с количеством участков от 300 до 1000 - прицепную мотопомпу, с количеством участков свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Для их хранения должно быть построено специальное помещение.

На территории кооператива должны быть установлены пожарные посты - щиты с набором противопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты и т.п.) из расчета один пост на каждые 20 участков. С наступлением минусовой температуры огнетушители следует размещать в отапливаемых помещениях.


На системах водопровода (диаметром 100 и более мм), используемых в летнее время, должны быть предусмотрены через каждые 120 м приспособления для забора воды пожарной техникой в случае пожара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сот. связь «112» со всех операторов



**Всеволожское местное отделение ВДПО,
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Всеволожского района убедительно просит
Вас следовать этим простейшим правилам пожарной
безопасности для садоводческих товариществ.**

**ВСЕВОЛОЖСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВДПО**

+7 (911) 209-08-23, +7 (931) 31-77-897  vsev.dpo@gmail.com

На гасках и в садовых домках запрещается:

- Хранить более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
 - Хранение ЛВЖ и ГЖ разрешается в хозблоках в металлической плотнозакрывающейся таре.
 - Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ переносными средствами пожаротушения. После завершения сварочных работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания, организовать дежурство.
 - Заправлять керосинки, примусы и керогазы бензином и тракторным керосином, а также применять для освещения открытый огонь при заправке этих приборов.
 - Курить и пользоваться открытым огнем на чердаках, а также в местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т. п. помещениях).
- В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать спички, включать электроприборы.
- Газовые баллоны емкостью более 10 литров должны быть растопожены в несгораемом шкафу у наружной стены дома.

Электроустановки, электрические сети и освещение

Электроустановки и электрические сети в домах и подсобных строениях должны отвечать требованиям действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил устройства электроустановок».

В каждом садоводческом товариществе и ДНП из уставов управления должно быть назначено лицо, обеспечивающее контроль за эксплуатацией и техническим состоянием электроустановок и электрических сетей на территории дачного партнерства и садоводческого товарищества.

Монтаж электроустановок и электросетей должен производиться только квалифицированными лицами (электромонтерами).

Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и затоплениям.

Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу садовых домиков, квартал должны быть предусмотрены отключающие аппараты.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок.
- Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в неотапливаемых помещениях и по сторaeмому основанию без асбестовой подкладки.
- Завязывать электропровода, отгибывать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать

лампочки бумажной или тканью.

- Пользоваться временно проложенными участками электропровода (временными).
- При закрывании дач и садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обеспечена на входе.
- Настенные керосиновые лампы должны иметь металлические отражатели надежной крепление. Расстояние от колпака над лампой или крышки фона стораемого или трудностораемого потолка должно быть не менее 70 см лампы или фонаря до стораемых или трудностораемых стен - не менее 20 см.

Отопление

В садовых домках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.

Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, каминны и дымоходы должны допускаться к эксплуатации.

Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымоходы без углов. Толщина стенок дымовых каналов должна быть не менее 120 мм.

Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать:

На стораемом и трудностораемом полу под топочной дверью металлический лист размером 0,7х0,5 м длиной стороной вдоль печи;

Изоляцию стораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к фронтной печи, штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке металлическим листом по асбестовому картону, толщиной 8 мм, на высоту до уровня 0,25 см выше верха топочной дверки.

Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических основаниях стораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек упи должна быть не менее 100 мм.

Расстояние от топочного отверстия печи до мебели, постелей и др стораемых предметов должно быть не менее 1,25 м.

В местах пересечения дымоходной трубы (дымохода) стораемых трудностораемых конструкций должны устраиваться разделки. Расстояние внутренней поверхности дымоходного канала до стораемых конструкций должно быть не менее 38 см, до трудностораемых - 25 см. На чердаках дымоходы должны быть побелены.

Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений.

Запрещается:

- Пользоваться печами, каминными, имеющими трещины, неисправные двери, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций с перегородок и перекрытий.